
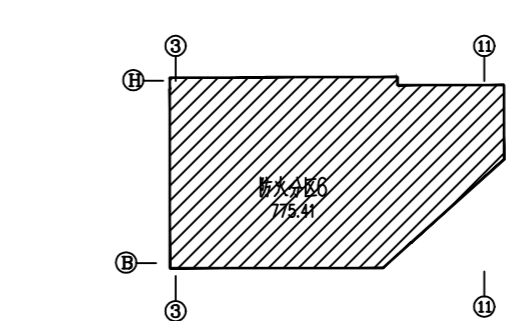


注：
 1、疏散口的棉幕应采用B1级材料。
 2、室内坡道采用地毯不应低于B1级材料，不得采用在燃烧时产生有毒气体的材料。
 3、疏散通道内装饰材料：天棚不低于A级，墙面和地面不低于B1级，不得采用在燃烧时产生有毒气体的材料。
 4、舞台（包括主台、侧台、后舞台）内的天桥、过桥码头、平台板、棚顶应采用不燃材料，耐火极限不应小于0.5h。
 5、观众厅顶部内的观顶、隔顶、保温材料应采用不燃材料。观众厅（包括乐池）的天棚、墙面、地面装饰材料不应低于A1级，当采用B1级装饰材料时应设置相应的消防设施，并应符合《内规》第8.4.1条规定。
 6、观众厅及舞台内的灯光控制室、面光桥及耳光室各界面构造均采用不燃材料。
 7、机械舞台台板采用的材料不得低于B1级。

图例与符号：

- 钢筋混凝土墙、柱
- 蒸压加气混凝土砌块
- ▨ 蒸压加气混凝土砌块外贴80厚岩棉
- ▩ 消火栓750*1850*240(宽*高*深)下皮距地0.1m安装
- ▭ 消火栓柜板应满足所在墙体的耐火极限，安装时做法参照12J7-2 77
- DN50 UPVC 雨水管外露50
- QD 强电井 RD 弱电井 S 水井 N 暖井
- JF 进风井 PF 排风井 PY 排烟井 JY 正压送风井 DJY 地下正压送风井
- Y Φ150UPVC外排水管，首层距地150伸出，做法参照12J5-1

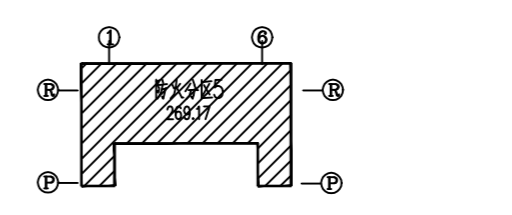

防火分区示意图

三层平面图 1:100

工程名称 天津滨海国际会展中心三期工程 工程地址 天津市滨海新区响螺湾 建设单位 天津滨海国际会展中心 设计单位 天津市建筑设计院 设计日期 2018.7.19		工程名称 天津滨海国际会展中心三期工程 工程地址 天津市滨海新区响螺湾 建设单位 天津滨海国际会展中心 设计单位 天津市建筑设计院 设计日期 2018.7.19		工程名称 天津滨海国际会展中心三期工程 工程地址 天津市滨海新区响螺湾 建设单位 天津滨海国际会展中心 设计单位 天津市建筑设计院 设计日期 2018.7.19		工程名称 天津滨海国际会展中心三期工程 工程地址 天津市滨海新区响螺湾 建设单位 天津滨海国际会展中心 设计单位 天津市建筑设计院 设计日期 2018.7.19		工程名称 天津滨海国际会展中心三期工程 工程地址 天津市滨海新区响螺湾 建设单位 天津滨海国际会展中心 设计单位 天津市建筑设计院 设计日期 2018.7.19		工程名称 天津滨海国际会展中心三期工程 工程地址 天津市滨海新区响螺湾 建设单位 天津滨海国际会展中心 设计单位 天津市建筑设计院 设计日期 2018.7.19	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--